

# Информационное сообщение (Молния)


Дата несчастного случая: 20.10.2022

Профессия: оператор АГЗС

Вид экономической деятельности:  
торговля розничная бытовым жидким  
котельным топливом, газом в баллонах  
в специализированных магазинах

Оборудование, использование  
которого привело к травме: наливное  
оборудование заправочной цистерны,  
2000 г.

## МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ

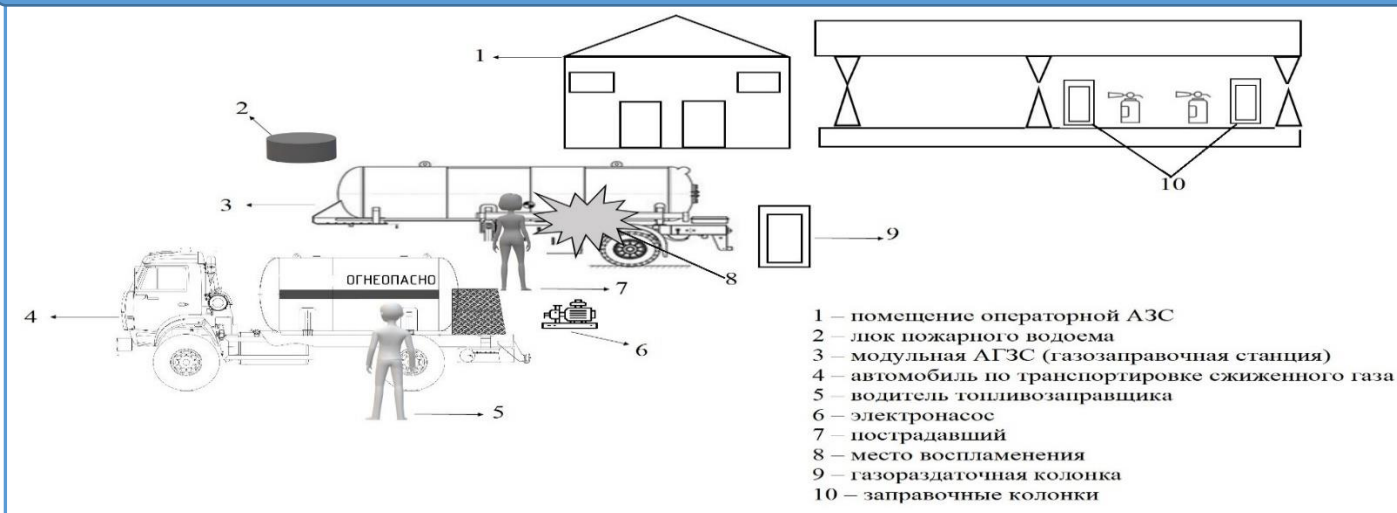

## ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

При выполнении операции слива/налива в стационарную емкость АГЗС оператором АГЗС были выполнены некорректные действия. Ошибочно была открыта арматура, предназначенная для дренирования, либо для других целей, что вызвало истечение сжиженного газа, его испарение и смешение с воздухом с образованием газозоудушной смеси вокруг источника выброса газа.

Оператор АГЗС, не справившись с прекращением истечения сжиженного углеводородного газа, инстинктивно в целях самосохранения быстро покинула свое местоположение и направилась от рабочего отсека стационарной емкости в сторону, что повлекло при движении к искровому разряду статического электричества в одежде или обуви оператора, что послужило источником возгорания, в результате чего работник получил ожоги и в последствии скончался.

## ПОСЛЕДСТВИЯ

Термические ожоги тела.  
Ожоговый шок. Термический ожог  
дыхательных путей. Смертельный случай

## ВИД ПРОИСШЕСТВИЯ

Повреждения при возгорании  
легковоспламеняющихся веществ  
и одежды.

## ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

### Основная:

Нарушение технологического процесса, в том числе неправильная эксплуатация оборудования, инструмента.

### Сопутствующая:

1. Неприменение работником средств индивидуальной защиты.
2. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.